


Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-21/16-9
Датум: 19. 04. 2016.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 09/16 - НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА УПС УРЕЂАЈЕ,
ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ
УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 09/16 – Набавка батерија за УПС уређаје, обликована у две партије тако да се свака партија може уговорати засебно, за Партију 2 постављена су следећа питања понуђача:

Питања:

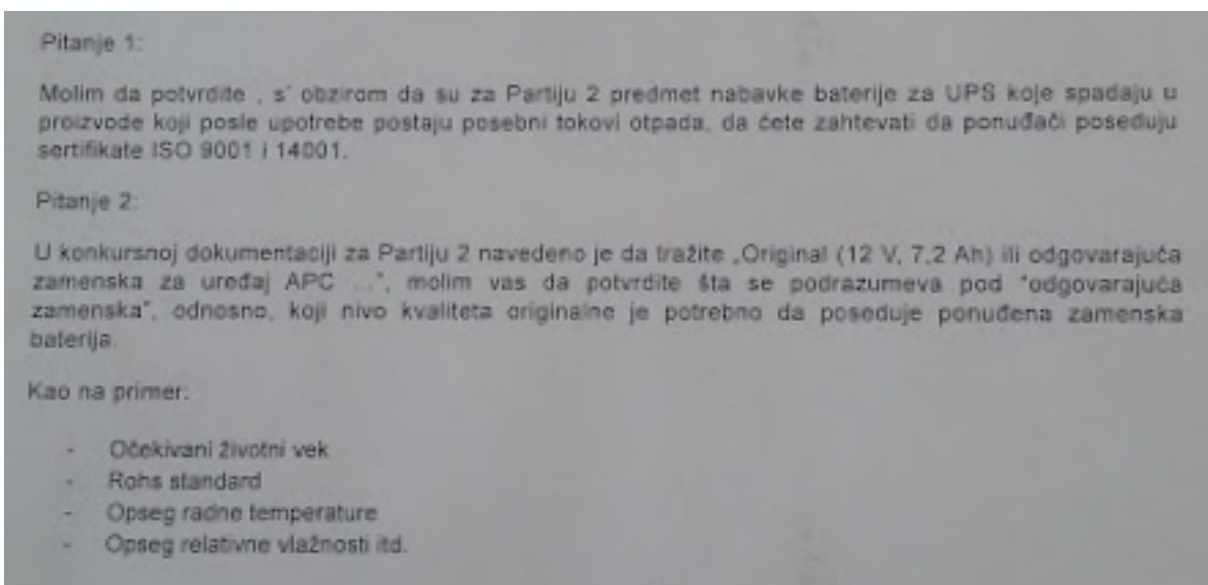

Одговори:

1. Предметна јавна набавка односи се на испоруку наведених батерија, али не и на одлагање наведеног отпада. С тим у вези, наручилац неће вршити измену услова за учешће у поступку.
2. Под термином „одговарајућа заменска“ подразумева се да батерија мора одговарати траженим минималним техничким карактеристикама из конкурсне документације, а да је ниво квалитета као фабричког уређаја, што подразумева следеће минималне карактеристике:
 - Очекивани животни век батерије: 3-5 година
 - Опсег радне температуре: 0-40⁰С
 - Опсег релативне влажности: 0-95% итд...

за Комисију за јавну набавку

Периша Шундерић, дипл. мет.